






Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel
Universal remote control for setting of infra-red sensors


(CS) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(DE) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	

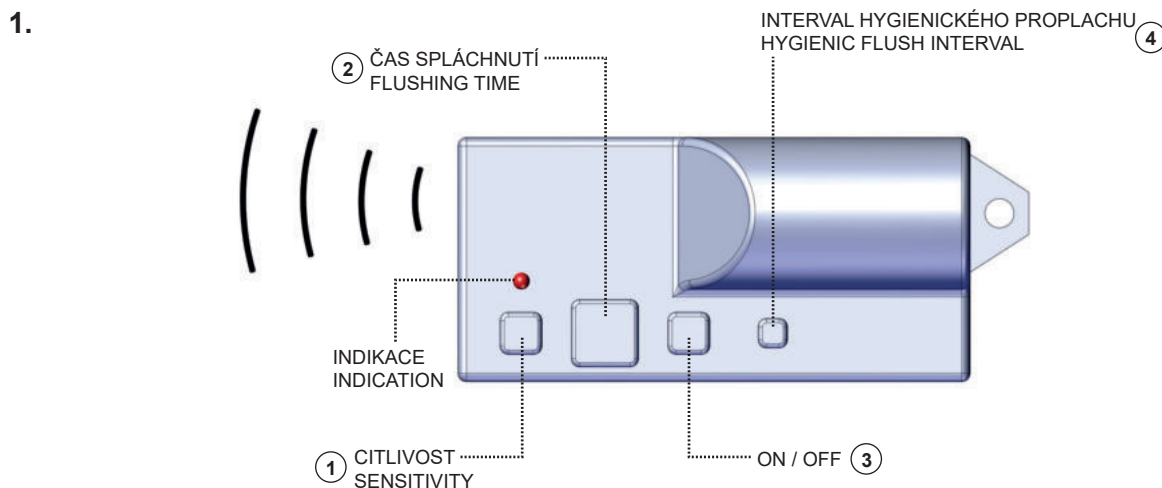



(CS) Princip funkce	(RU) Принцип функции	(RO) Principiu de funcționare	(NL) De basis van de werking
(SK) Princíp funkcie	(DE) Grundsätzliche Funktionen	(ES) Principio de función	(LT) Veikimo principas
(EN) Principle of function	(PL) Głównie funkcje	(FR) Principe de fonctionnement	

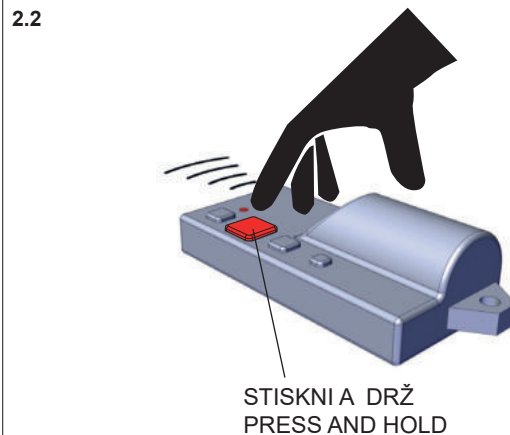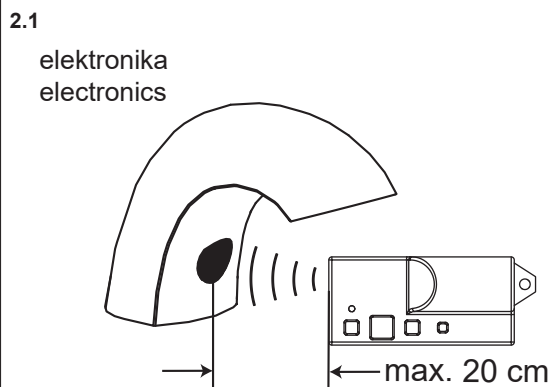


2.3 Princip funkce / Principle of function

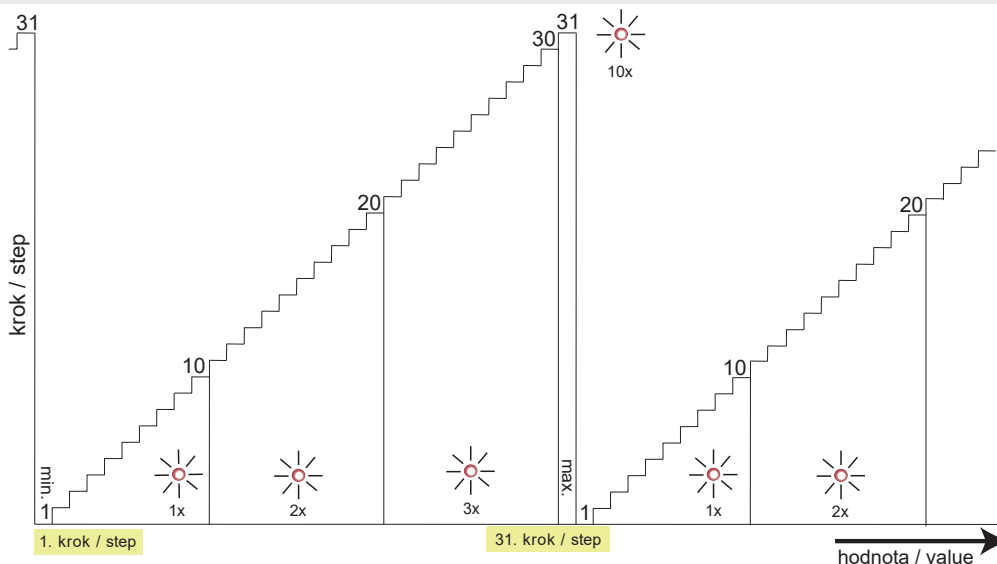

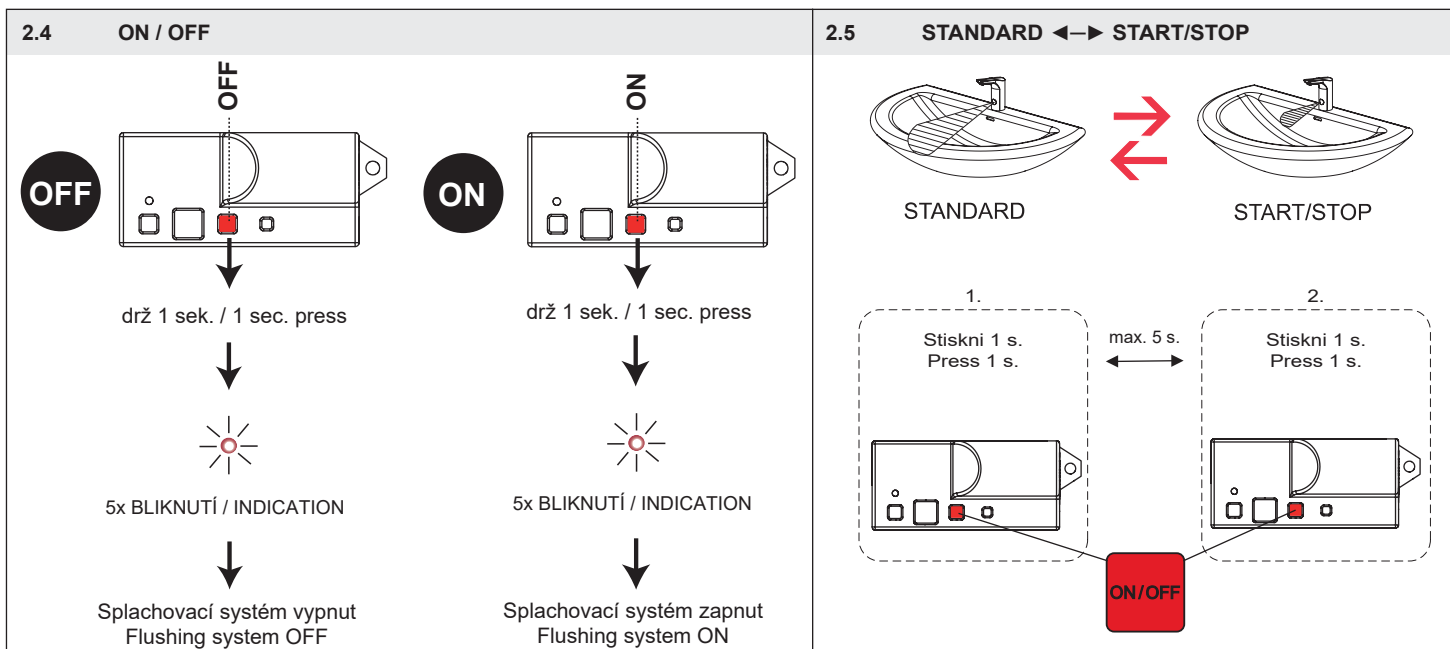


	citlivost sensitivity START / STOP	počet kroků number of steps	4	4		
		rozsah range	4 / 8 / 12 / 16	4 / 8 / 12 / 16		
		krok step	4	4		
		tovární nastavení factory settings	3. krok / step	3. krok / step		
	čas spláchnutí flushing time START / STOP	počet kroků number of steps	31	31		
		rozsah range	10 s. - 310 s.	10 s. - 310 s.		
		krok step	10 s.	10 s.		
		tovární nastavení factory settings	310 s.	310 s.		
	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7	7	4	
		rozsah range	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	6 h. / 24 h. / 48 h. / 72 h.	
		krok step				
		tovární nastavení factory settings	OFF	OFF	24 h.	
	délka hygienického proplachu hygienic flush duration	počet kroků number of steps	31			
		rozsah range	5 s. - 1200 s.			
		č. kroku/čas/krok step nr./time/step	1 - 6 7 - 12 13 - 21 22 - 30 31	5 s. - 30 s. 40 s. - 90 s. 120 s. - 360 s. 420 s. - 900 s. 1200 s.	5 s. 10 s. 30 s. 60 s.	
		tovární nastavení factory settings	5 s.			
	předplach / doplach flush before use flush after use	počet kroků number of steps			4	
		krok step			1. OFF 2. předplach ON 3. doplach ON 4. předplach ON doplach ON	
		tovární nastavení factory settings			OFF	

tlačítko button	název name		SLU 45MD / 46MD / 45Mx	dávkovače mýdla / dezinfekce soap / disinfection dispenser
	citlivost sensitivity	počet kroků number of steps	31	31
		rozsah range	0,1 - 0,3 m	0,1 - 0,3 m
		krok step		
		tovární nastavení factory settings	10. krok / step	
	čas spláchnutí flushing time	počet kroků number of steps	31	
		rozsah range	0,25 s. - 7,75 s.	
		krok step	0,25 s.	
		tovární nastavení factory settings	0,25 s.	
	citlivost sensitivity START / STOP	počet kroků number of steps	4	
		rozsah range	4 / 8 / 12 / 16	
		krok step	4	
		tovární nastavení factory settings	3. krok / step	
	čas spláchnutí flushing time START / STOP	počet kroků number of steps	31	
		rozsah range	10 s. - 310 s.	
		krok step	10 s.	
		tovární nastavení factory settings	310 s.	
	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7	7
		rozsah range	6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 168 h. / OFF	6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 168 h. / OFF
		krok step		
		tovární nastavení factory settings	OFF	24 h.

1.+4. 	délka hygienického proplachu hygienic flush duration	počet kroků number of steps	31			31		
		rozsah range	5 s. - 1200 s.			1 s. - 80 s.		
		č. kroku/čas/krok step nr./time/step	1 - 6 7 - 12 13 - 21 22 - 30 31	5 s. - 30 s. 40 s. - 90 s. 120 s. - 360 s. 420 s. - 900 s. 1200 s.	5 s. 10 s. 30 s. 60 s.	1 - 10 11 - 20 21 - 30	1 s. - 10 s. 12 s. - 30 s. 35 s. - 80 s.	1 s. 2 s. 5 s.
		tovární nastavení factory settings	5 s.			1 s.		
		1.+2. 	SLU 45MD/46MD/45Mx předplach flush before use	počet kroků number of steps	2			2
zpětný chod reversed motion	rozsah range		ON / OFF			ON / OFF		
	krok step							
	tovární nastavení factory settings		OFF			OFF		
	2.+3. 		délka dávky mýdla / dezinfekce amount of soap / disinfection dose (length of dosing cycle)	počet kroků number of steps	10			10
		rozsah range	1,3 s. - 13 s.			0,5 s. - 5 s.		
		krok step	1,3 s.			0,5 s.		
		tovární nastavení factory settings	2,6 s.		mýdlo / soap 2,5 s.	dezinfekce / disinfection 1,5 s.		
		2.+4. 	prodleva před sepnutím ventilu soaping time of hands before running water	počet kroků number of steps	31			
	rozsah range		0,5 s. - 15,5 s.					
	krok step		0,5 s.					
	tovární nastavení factory settings		2 s.					
	3.+4. 		tlačítko doplnění mýdla soap repelnish ON/OFF	počet kroků number of steps	2			
		rozsah range	ON / OFF jinak běží 300 s. / the whole cycle without stop takes 300 s.					
		krok step						
		tovární nastavení factory settings						


5. (CS) Sanitární spláchnutí (RU) Санитарный смыв (RO) Spălare de igienizare (NL) Hygiënische spoeling
 (SK) Sanitárne spláchnutie (DE) Hygienespülung (ES) Limpieza sanitaria (LT) Sanitarinis vandens nuleidimas
 (EN) Sanitary flush (PL) Sanitarne spłukanie (FR) Chasse d'eau

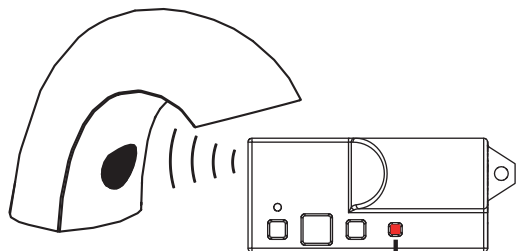

stiskni a drž / press and hold

KROK STEP	BLIKNUTÍ INDICATION	HODINY HOURS
1	1x	OFF
2	1x	6:00
3	1x	8:00
4	1x	12:00
5	2x	24:00
6	2x	72:00
7	10x	168:00

6. (CS) Předplach / Doplach (RO) Spălare înainte de utilizare / Spălare după utilizare
 (SK) Predplach / Doplach (ES) Enjuague antes del uso / Enjuague después del uso
 (EN) Flush before use / Flush after use (FR) Rinçage à rapprochement / Rinçage à éloignement
 (RU) Смыв перед использованием / Смыва после использования (NL) Voorspoeling / Spoeling na gebruik
 (DE) spült vor Gebrauch / spült nach Gebrauch (LT) Nuleidimas prieš naudojantis / Nuleidimas po naudojimosi
 (PL) Przeplukanie / Do płukanie

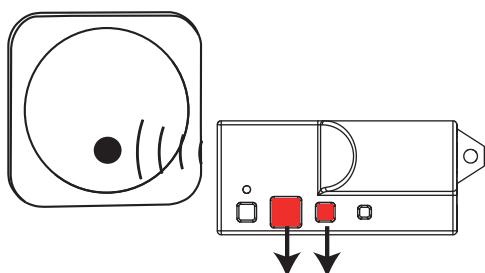

stiskni a drž současně / push and hold at the same time

KROK STEP	BLIKNUTÍ INDICATION	FUNKCE FUNCTION	
		PŘEDPLACH FLUSH BEFORE USE	DOPLACH FLUSH AFTER USE
1	1x	OFF	OFF
2	2x	ON	OFF
3	3x	OFF	ON
4	10x	ON	ON

pro pisoárové splachovače
for urinal flushing